

Solicitante: E. COMPANY S.A.
Dirección: Cazadores de Coquimbo 3251
1605- Munro - Buenos Aires

O.T.: 101/11453
Pág.: 3/12
Fecha: 04/01/2006
Informe: Único

5- CONCLUSIONES

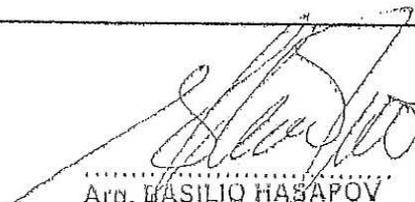
De los datos obtenidos en el ensayo efectuado de conformidad a las Normas IRAM 11950 e IRAM 11951, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada:

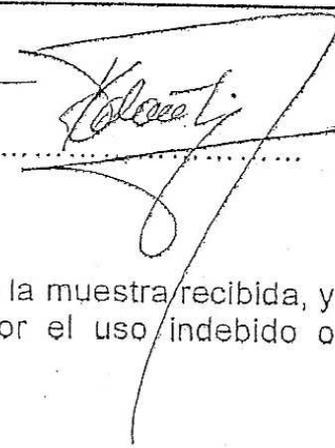
- Estabilidad al fuego 89 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Estanqueidad a la llama 85 MINUTOS
- No emisión de gases inflamables 89 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Aislación térmica NO POSEE

Por lo tanto, de acuerdo a la Norma IRAM 11949 y a los datos obtenidos en el ensayo efectuado, se ha obtenido la siguiente **CLASIFICACIÓN:**

"Puerta de ascensor TECNOCOMP 05"	
FP 60	
PARALLAMAS-----	60 MINUTOS
O.T.: 11453	04/01/2006


Ing. GERALDINE CHARREAL
U.T. FUEGO
INTI-CONSTRUCCIONES


Arq. BASILIO HASAPOV
COORDINADOR
U.T. FUEGO
INTI-CONSTRUCCIONES


Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida, y el INTI-Construcciones declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.